


enova

Manual de usuario
Aire Acondicionado
VENTANA

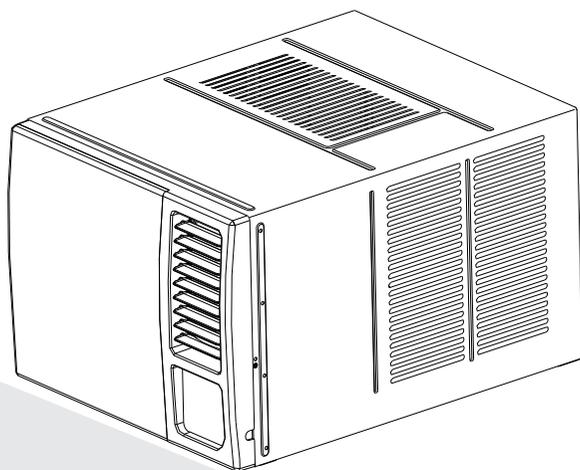

AEV09NF10 | AEV12NF10

ÍNDICE

DETALLE DEL PRODUCTO Y SUS PARTES	5
FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES	6
ACCESORIOS	7
CONTROL REMOTO	8
PANEL DE CONTROL	9
MODOS Y FUNCIONES	9
CONTROL DE LA VENTILACIÓN	11
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	12
DRENAJE DEL AGUA	13
COMPORTAMIENTOS COMUNES	14
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	15
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	17
GARANTÍA	23

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y CORRECTO USO DEL PRODUCTO

Siga todas las instrucciones y explicaciones de este manual con atención para conocer el acondicionamiento, instalación y correcto uso de este producto antes de su utilización. Mantenga las instrucciones de funcionamiento a mano para su uso posterior.

A pesar de todos los esfuerzos realizados para asegurar la precisión del contenido de este manual, no asumimos ninguna responsabilidad por los errores u omisiones o afirmaciones de ningún tipo en este manual, ya sea que estos errores sean omisiones o declaraciones que resulten de una negligencia, accidentes o cualquier otra causa.

Los contenidos de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

El Manual de usuario es sólo para guiar a los usuarios acerca de las funcionalidades del producto.

No es un certificado en tecnología. Algunas funciones y características pueden variar debido a modificaciones en alguno de los componentes de este producto, o debido a errores de impresión.

Las imágenes e ilustraciones NO son un calco exacto del producto. Son solo para usar como guía y referencia y fueron creadas con el propósito de acompañar las explicaciones y procedimientos de este documento.

El desempeño y funcionamiento de este producto no es exclusivo de su diseño. Calidad de los servicios locales y disposiciones legales según la región también impactan y forman parte del funcionamiento de este producto. Para cualquier servicio de mantenimiento remítase al personal calificado. Póngase en contacto con su vendedor, punto de

venta dónde adquirió este producto y/o servicio de reparación indicado. No existen partes que puedan ser reparadas por el consumidor. No desarme el producto.

Este producto está acompañado con la información necesaria para que usted pueda ponerse en contacto con el fabricante en caso de necesidad. Este manual de usuario también pone a su disposición un certificado de garantía, que lo puede encontrar al final de este documento.

¡Protección del medio ambiente!
Nos esforzamos en producir productos en cumplimiento con los estándares mundiales medioambientales. Por favor, consulte con las autoridades locales para conocer cómo desechar de modo apropiado este producto y/o las partes que lo componen.



El símbolo del contenedor tachado indica que el artículo debe eliminarse por separado de la basura doméstica.

El artículo se debe entregar para el reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de desechos. La empresa está comprometida con la prevención de la contaminación, minimizando cualquier impacto adverso en el aire, el agua y la tierra, cumpliendo con los requisitos legales aplicables y con otros que suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.

No someta el producto a calor excesivo, como luz directa solar u otras fuentes de calor.

El incumplimiento de las advertencias y regulaciones de seguridad puede causar daños a la propiedad, incidentes y lesiones graves. Asegúrese de seguir las siguientes instrucciones de seguridad.

El producto fue diseñado para uso residencial. Solo utilice el aire acondicionado para las funciones que fue diseñado, como se detalla en este manual.

El producto debe ser instalado y conectado de acuerdo a las disposiciones legales aplicables según su región. La red eléctrica debe contar con cableado a tierra. La protección del producto debe realizarse con un disyuntor termomagnético.

El producto debe ser instalado por profesionales matriculados. No intente instalar el producto por su cuenta. Recorra a personal capacitado. El usuario es responsable de que el producto sea instalado por un profesional matriculado.

Siga la información de advertencia y precaución para evitar lesiones a usted mismo o a otras personas y para evitar daños a su dispositivo. Cuide su equipo y utilícelo correctamente. Este producto y/o sus partes son pesadas. Manipule y levante las unidades entre dos o más personas. Mantenga alejado a los niños.

Es responsabilidad del usuario proteger la unidad interior con un fusible de capacidad adecuada para la corriente máxima de entrada o con otro dispositivo de protección de sobrecarga.

No modifique ni altere el cable de alimentación ni la ficha de conexión que acompaña a este producto. Tampoco altere y/o modifique el cable para alargar o acortar su extensión.

Proteja el cable de alimentación de modo que no quede expuesto a contacto, salpicaduras y/o goteo con líquidos.

Evite que el cable de alimentación quede expuesto a ser pisado, apretado y/o ahorcado. Solo el cable y fichacable con este producto. Solo utilice acoplamientos y/o accesorios especificados por el fabricante. El cable y su ficha fue diseñado en cumplimiento con las normas, leyes y disposiciones IRAM aplicables a Argentina.

Compruebe que el toma corriente sea el adecuado para la ficha de este producto. De lo contrario, deberá reemplazar el toma corriente.

Asegúrese que la tensión de la red de energía eléctrica sea igual a la indicada en la etiqueta de identificación de este producto.

El producto deberá estar provisto de medios para la desconexión de la red eléctrica con una separación de la red eléctrica con una separación de contactos en todos los polos, que proporcionen completa desconexión del producto bajo las condiciones de sobretensión categoría III, y estos medios se deben incorporar en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado eléctrico según la región.

Los valores de los fusibles instalados en la unidad de control son de T 5A/250V.

No instale el producto cerca de sustancias inflamables o de recipientes a presión, como por ejemplo alcohol, gasolinas y aerosoles.

Siempre utilice el producto con el filtro de aire colocado. La falta del filtro provocará ingreso y acumulación no necesaria de polvo y partículas en el interior del equipo que afectará negativamente el desempeño del producto.

Deje de utilizar el producto, apague el equipo de inmediato y/o desconecte el cable de alimentación si detecta que: La red y/o instalación eléctrica de su domicilio tiene caídas de tensión, falta de energía o suministro inestable de energía; Este producto produce un ruido u olor anormal; • El cable de alimentación está dañado; El producto está dañado, ha sufrido un golpe, caída u otro impacto y se comporta de forma anormal y/o presenta un funcionamiento reducido.


Ahorre energía
 programe su aire
 acondicionado en: **24°C**

- * Programarlo a menor temperatura no enfría más rápido el ambiente
- * Mantenga cerradas ventanas y puertas
- * Apague el equipo cuando no lo necesita
- * Limpie el filtro cada 3 meses
- * Utilice la función de programación para encendido / apagado programado

Las imágenes son solo ilustrativas – de referencia. No representan fielmente el diseño del producto ni sus características. Las imágenes tienen la única finalidad de acompañar y guiar al usuario para hacer uso de este producto y de las funciones disponibles.

No hay partes que puedan ser reparadas por el consumidor. Remítase al personal de servicios calificado. Al final de este documento tiene a disposición el certificado de garantía e información de contacto del fabricante para coordinar la mantención y/o reparación de este producto con personal calificado.

DETALLE DEL PRODUCTO Y SUS PARTES

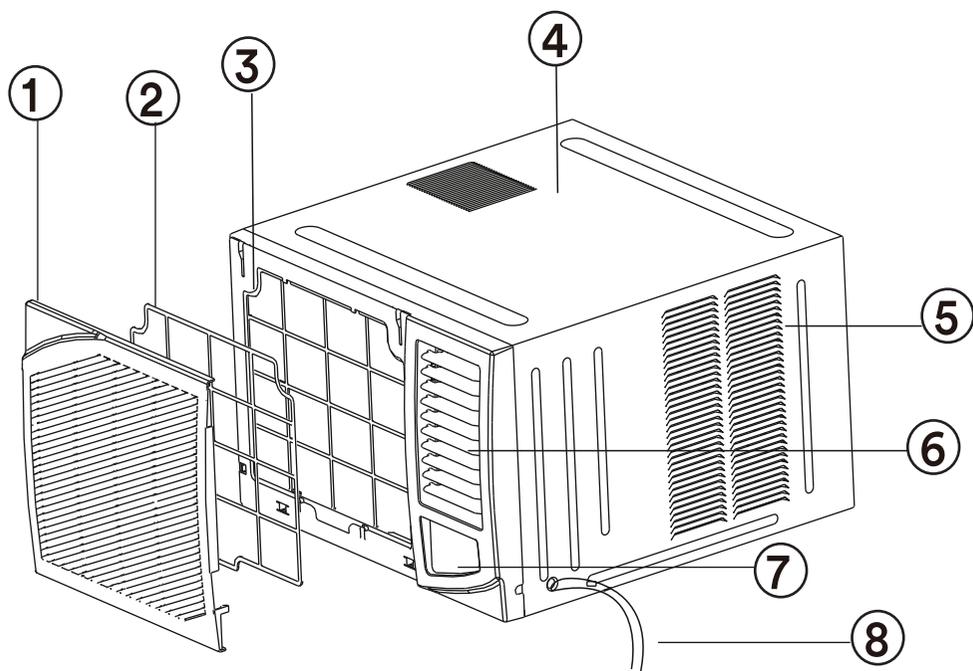

Aire Acondicionado Ventana

Nº	Descripción
1	Panel Frontal
2	Filtro de aire
3	Marco frontal
4	Gabinete
5	Rejilla de salida de aire (exterior)
6	Rejilla de salida de aire (interior)
7	Panel de control
8	Cable de alimentación

Las imágenes no representan fielmente el diseño del producto ni sus características. No son un calco exacto. Las imágenes tienen la única finalidad de acompañar y guiar al usuario respecto a este producto y sus funciones.

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES

Descripción		Aire Acondicionado Ventana	
Modelo		AEV09NF10	AEV12NF10
Clase eficiencia energética	Refrigeración	A	A
	Calefacción	No aplica	No aplica
Índice de eficiencia energética	Refrigeración (IEEE)	3,01	3,02
	Calefacción (COP)	No aplica	No aplica
Tensión nominal	Tensión (V)	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
Ficha de alimentación	Ficha de 10 A, tres espigas planas, cable clase I		
Corriente de refrigeración	Corriente (A)	3,8	5,4
Capacidad nominal	Refrigeración (kW)	2,65	3,65
	Refrigeración (kcal/h)	2279	3139
	Calefacción (kW)	No aplica	No aplica
	Calefacción (kcal/h)	No aplica	No aplica
Potencia nominal	Refrigeración (kW)	0,88	1,21
	Calefacción (kW)	No aplica	No aplica
Consumo de energía anual	Refrigeración (kWh/año)	440	605
	Calefacción (kWh/año)	No aplica	No aplica
Carga de refrigerante	Refrigerante R410a (g)	420	620
Clase de clima	Clase	T1	T1
Funciones	Modo Automático (AUTO), modo Refrigeración (COOL), modo Ventilador (FAN), modo Deshumidificador (DRY), Temporizador, modo Sueño (SLEEP).		
Unidad (producto)	Dimensiones (mm)	600 × 560 × 380	600 × 560 × 380
	peso (kg)	34,7	35,5
Unidad (embalado)	Dimensiones (mm)	685 × 620 × 430	685 × 620 × 430
	peso (kg)	37,2	38,3

ACCESORIOS INCLUIDOS

El siguiente listado de accesorios se incluyen con la adquisición de este producto. Utilice todos los accesorios de montaje e instalación provistos. Una mala instalación puede provocar mal desempeño, funcionamiento errático y pérdidas de refrigerante.

El equipo debe ser instalado por un técnico o profesional matriculado. Por favor comuníquese con servicio técnico. No intente instalar el equipo por sus propios medios. La instalación necesita de conocimiento y herramientas específicas.



Manual
1 un.



Junta para unión
de drenaje
1 un.



Tapón de drenaje
exterior
2 un.



Control remoto
1 un.



Unión manguera
de drenaje
1 un.



Soporte para
control remoto
1 un.


PARA ALCANZAR EL MÁXIMO DESEMPEÑO

Un desempeño óptimo para los modos REFRIGERACIÓN (COOL), CALEFACCIÓN (HEAT) y DESHUMIDIFICACIÓN (DRY) se puede alcanzar en los siguientes rangos de temperatura. Cuando la unidad se encuentre fuera de estos rangos, ciertas características de protección de seguridad se activarán y causarán que la unidad no funcione de manera eficaz.

	REFRIGERACIÓN (COOL)	CALEFACCIÓN (HEAT)	DESHUMIDIFICACIÓN (DRY)
Temperatura interior	17 a 32 °C	No aplica	10 a 32 °C
Temperatura exterior	0 a 50 °C	No aplica	0 a 50 °C


CONTROL REMOTO

CONTROL REMOTO: el control remoto necesita de una (1) pila CR2025 3V y la distancia máxima de señal con la unidad es de 5 metros. Evite derramar líquidos encima del control remoto. Evite dejar el control remoto expuesto a fuentes de calor o luz solar directa.

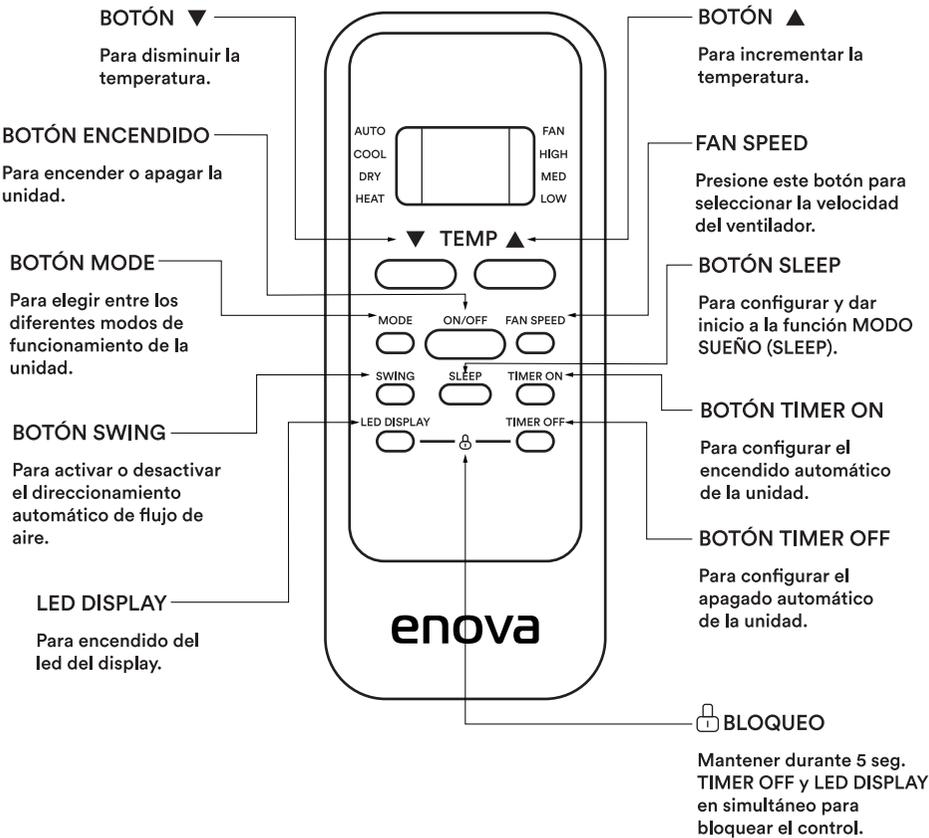

PANEL DE CONTROL

Aprenda y distinga los botones e indicadores del panel de control para usar la unidad correctamente.

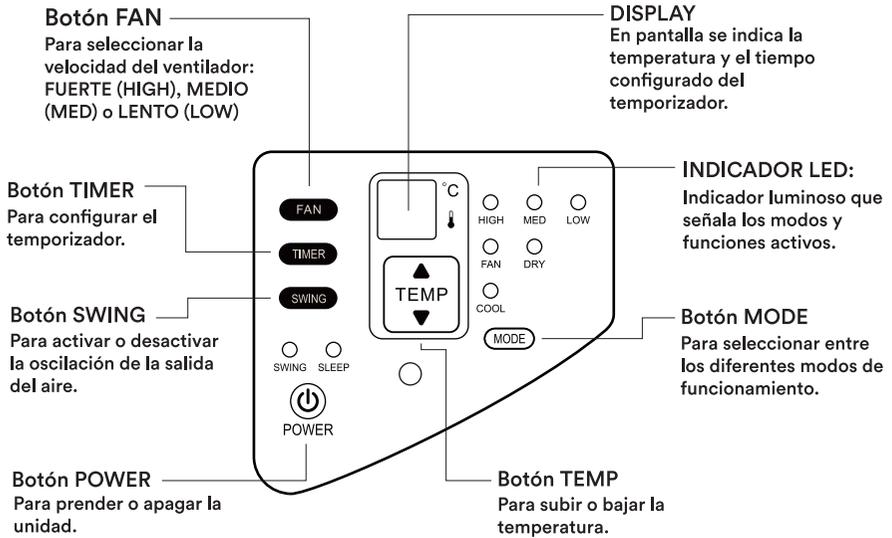

FUNCIONES

A continuación se desarrollan todas las funciones de su modelo y como acceder y hacer uso de ellas. Primero, algunas consideraciones generales:

- ❄ **TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA:** la temperatura mínima que maneja esta unidad es 17 °C (62 °F). La temperatura máxima es 32°C (90 °F). La temperatura se puede configurar en rangos de 0.5 °C
- 🕒 **RANGO DE TIEMPO:** el temporizador está configurado para trabajar en el rango de 00:00 a 24:00 h.
- 🌀 **VELOCIDAD DE VENTILADOR:** el ventilador posee tres (3) velocidades: ALTA (HIGH), MEDIA (MED) y BAJA (LOW)

MODO AUTOMÁTICO (AUTO)

Presione el botón MODE hasta seleccionar la opción AUTO. La velocidad del ventilador no se puede configurar en este modo. Se establece automáticamente una velocidad media (med). La temperatura en el modo AUTO no se puede ajustar.

MODO REFRIGERACIÓN (COOL)

1. Presione el botón MODE hasta seleccionar la opción COOL.
2. Utilice los botones ▼ ▲ para establecer la temperatura deseada.
3. Presione el botón FAN para seleccionar la velocidad del ventilador.

MODO DESHUMIDIFICADOR (DRY)

1. Presione el botón MODE hasta seleccionar la opción DRY. La velocidad del ventilador no se puede configurar en este modo, funciona en velocidad baja (low)
2. Utilice los botones ▼ ▲ para establecer la temperatura deseada. No disponible en todos los modelos.
3. Presione el botón ON/OFF para encender la unidad.

MODO VENTILADOR (FAN)

1. Presione el botón MODE hasta seleccionar la opción FAN.
2. Presione el botón FAN para seleccionar la velocidad del ventilador.
3. Presione el botón ON/OFF para encender la unidad.

FUNCIÓN OSCILACIÓN (SWING)

La función OSCILACIÓN le permite controlar el movimientos de las aletas. Presione el botón SWING para activar la función. Cuando la función está activada, se prenderá la luz del indicador en el panel de la unidad.

FUNCIÓN VEL. DEL VENT. (FAN SPEED)

Selecciona la velocidad del ventilador, según ALTA, MEDIA y BAJA.

FUNCIÓN SUEÑO (SLEEP)

La función SUEÑO fue desarrollada para brindarle la mejor comodidad, desempeño y ahorro de energía cuando usted se va a dormir con el aire acondicionado encendido. La función SUEÑO funciona durante el modo REFRIGERACIÓN (COOL) o CALEFACCIÓN (HEAT) y no funciona con los modos DESHUMIDIFICADOR (DRY) o VENTILADOR (FAN). Apriete el botón SLEEP para activar la función. Hágalo justo antes de irse a dormir. Durante el modo REFRIGERACIÓN (COOL) la unidad aumentará 1°C la temperatura cada 1 hora y así sucesivamente. Desde el panel de control, presione durante 2 segundos el botón SWING para activar el modo SUEÑO (SLEEP)


FUNCIÓN INICIO DIF. (TIMER ON)

La función INICIO DIFERIDO le permite configurar un tiempo en el futuro para encender la unidad automáticamente. Con la unidad apagada, apriete el botón TIMER ON para iniciar la función. El tiempo a configurar es de 0 a 24 horas. Cada presión del botón TIMER ON incrementa el tiempo en 30 min, hasta las 10h. A partir de 10 horas hasta 24 horas, el incremento será de 1 hora.

FUNCIÓN APAGADO DIF. (TIMER OFF)

La función APAGADO DIFERIDO le permite configurar un tiempo en el futuro para apagar la unidad automáticamente. Con la unidad apagada, apriete el botón TIMER OFF para iniciar la función. El tiempo a configurar es de 0 a 24 horas. Cada presión del botón TIMER OFF incrementa el tiempo en 30 min, hasta las 10h. A partir de 10 horas hasta 24 horas, el incremento será de 1 hora.


CONTROL MANUAL DE LAS ALETAS HORIZONTALES

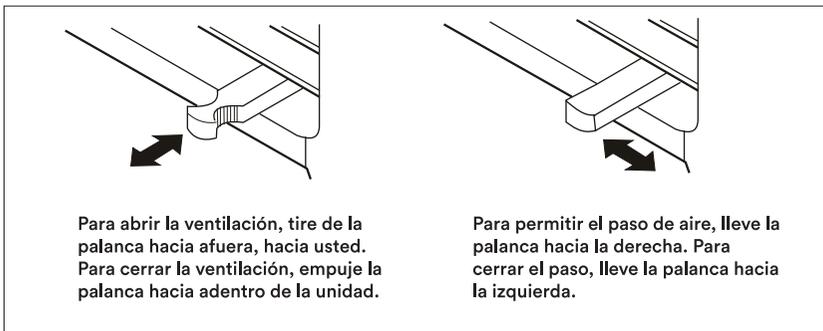

Para el máximo desempeño del modo REFRIGERACIÓN (COOL), cierre la ventilación. Esto permite la circulación interna de aire. Abra la ventilación para descargar el aire viciado.

CONTROL MANUAL DE LAS ALETAS VERTICALES

Para ajustar la dirección vertical del flujo de aire, ajuste cualquiera de las aletas horizontales de la rejilla. Al ajustar las aletas horizontales de la rejilla hacia abajo o hacia arriba Siempre mantenga la aleta superior o inferior de manera horizontal. Esto ayudará a prevenir de manera efectiva que caigan gotas de agua condensada en el panel frontal de la unidad.

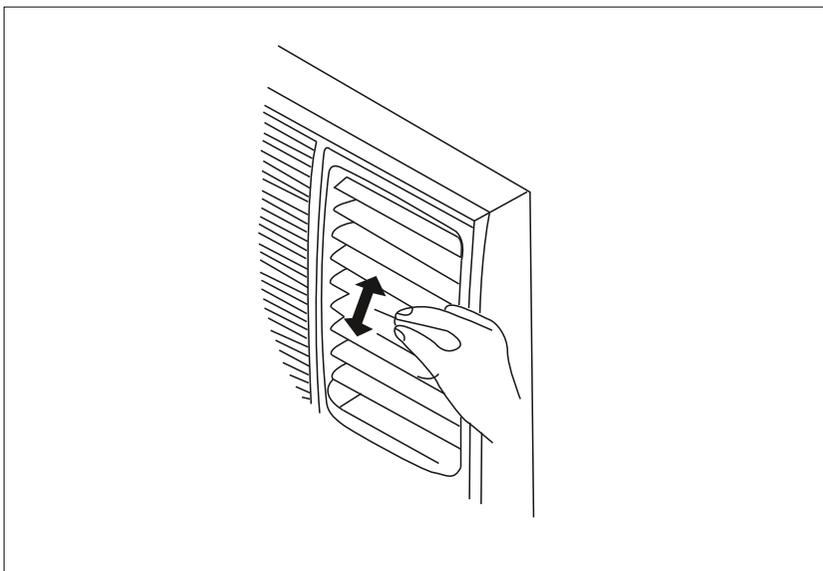

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Siempre apague y desconecte el cable de alimentación de la unidad antes de limpiar, revisar o realizar algún mantenimiento.

Si algunas de las siguientes condiciones sucede, apague la unidad y desconecte el cable de alimentación en los posible:

- El cable de alimentación está dañado o muy caliente.
- Hay olor a quemado o la unidad emite un olor poco habitual.
- Se quema un fusible o se baja el disyuntor con frecuencia.
- Ingresó agua u algún otro objeto dentro de la unidad.

No intente solucionar estos problemas por usted mismo. Siempre, ante falla o desperfecto comuníquese con servicio técnico o con un profesional o técnico matriculado. No existen partes ni fallas que puedan ser reparadas por el consumidor.

Para limpiar la unidad solo utilice un paño suave y seco. Si la unidad está particularmente sucia, utilice un paño húmedo, pero que el agua sea tibia y no supere los 40°C. Agua muy caliente o hirviendo puede deteriorar los plásticos y hasta deformarlos.


- No utilice productos químicos para limpiar.
- No utilice bencina, aguarrás, pulidor u otros productos similares.
- Utilice únicamente un paño limpio o humedecido con un poco de agua tibia.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE

Un filtro de aire sucio puede reducir la eficiencia de enfriamiento de su unidad, y puede, además, ser malo para su salud. Asegúrese de limpiar el filtro cada dos semanas durante las temporadas de uso de la unidad.

Antes de cambiar o limpiar el filtro, apague la unidad y desconecte el cable de alimentación. Cuando quite el filtro, no toque las partes metálicas de la unidad. Los bordes son filosos y puede cortarse. No utilice agua ni los productos químicos anteriormente mencionados para limpiar la zona interna de la unidad. Puede dañar la instalación y causar una descarga eléctrica. No exponga el filtro al calor fuerte o la luz solar directa, ya que esto puede dañar o hasta encoger el filtro.

- Sostenga la lengüeta situada debajo del panel frontal y luego levántelo tirando hacia afuera. Extraiga el panel frontal.
- Apriete la agarradera debajo del filtro de aire y haga que el filtro de aire se arquee, retirelo del compartimiento de la parte inferior a la superior.
- Limpie el filtro con agua tibia (40 °C o menos) y un poco de jabón neutro.

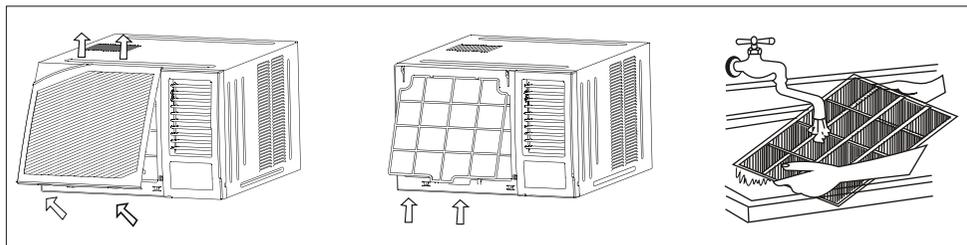


- Enjuague y sacuda suavemente el exceso de agua del filtro. Deje que el filtro se seque a temperatura ambiente. No lo esponga a los rayos del sol directo.

DRENAJE DE AGUA

La unidad está diseñada de tal forma que le permite a usted seleccionar la ubicación del drenaje de agua. Puede seleccionar el (1) drenaje inferior o, (2) drenaje posterior.

DRENAJE INFERIOR

- Retire el tapón de goma de la parte inferior de la unidad. (el tapón es parte de los accesorios incluidos con la adquisición de este equipo).
- Saque la bandeja de drenaje y los tornillos.
- Instale la bandeja de drenaje en la parte inferior de la unidad y fíjela con los tornillos.
- Conecte la manguera de desagüe a la salida situada a un lado de la bandeja de drenaje. La manguera de drenaje se compra por separado en tiendas especializadas.

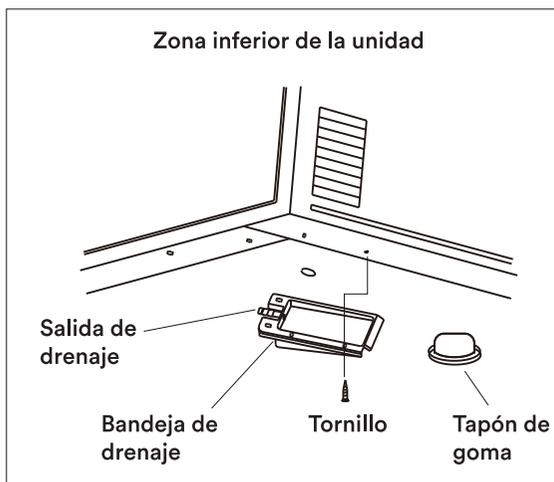


Para asegurarse de que el agua condensada escurra sin problemas, siempre mantenga la salida de drenaje de la bandeja hacia abajo al instalarla. Si opta por el drenaje inferior, la capacidad de refrigeración de la unidad disminuirá levemente y no escuchará agua que gotea.

DRENAJE POSTERIOR

- Coloque la junta en la junta de drenaje (accesorios incluidos).
- Quite el tapón de goma de la parte posterior de la unidad (accesorio incluido).
- Conecte la junta de drenaje a la parte trasera de la unidad, luego quite el tapón y gírelo 90° para asegurar el montaje y posición.

- Conecte una manguera de drenaje como extensión (se adquiere por separado) a la junta de drenaje de la parte posterior.

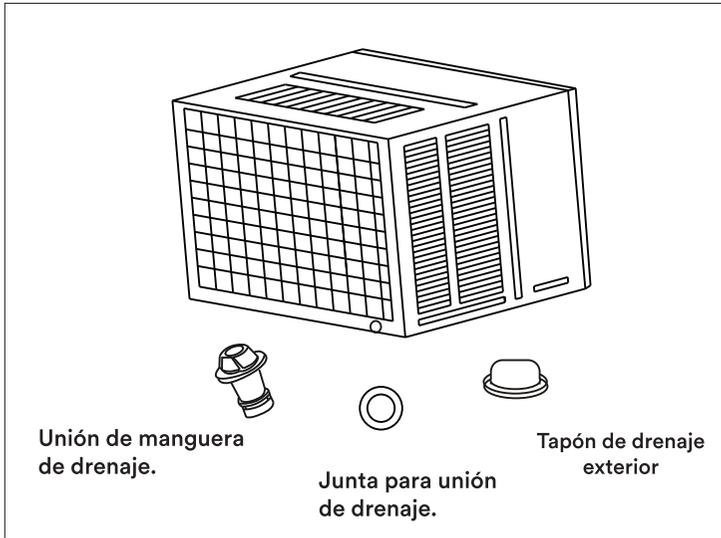

Cuando elija no drenar, la unidad tendrá un rendimiento óptimo de refrigeración, pero la operación emitirá un sonido fuerte de agua que golpea. No se recomienda esta opción.

COMPORTAMIENTOS COMUNES

- Es posible que escuche un ruido generado por el agua acumulada y desechada en el condensador en días lluviosos o muy húmedos. Esta característica del diseño ayuda a remover la humedad y mejorar el rendimiento de la unidad.
- También es posible que escuche un clic en el termostato cuando el compresor se encienda y apague.
- Se juntará agua en la bandeja durante días lluviosos o muy húmedos. El agua puede desbordarse y caer desde el exterior de la unidad.
- El ventilador puede continuar funcionando cuando se apague el compresor.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Problema	Posibles causas	Posible solución
La unidad no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo desenchufado. - Fusible quemado o cortocircuitado. - Falla eléctrica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que el enchufe esté completamente presionado en el tomacorrientes. - Verifique el fusible de la casa/caja de electricidad. Reemplace si es necesario. - Si ocurre un corte de energía eléctrica, apague y desconecte el cable de alimentación. Cuando se restablezca la conexión eléctrica, conecte nuevamente el cable al tomacorrientes. Espere 3 minutos para encender la unidad. Esto evita el sobrecalentamiento y/o sobrecarga del compresor.
La unidad no refrigera correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> - Flujo de aire restringido. - Filtro de aire sucio. - El ambiente puede haber estado con alta temperatura. - El aire frío se escapa. - Las serpentinas refrigerantes se congelaron. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese que no haya persianas, cortinas o muebles que bloqueen total o parcialmente el frente de la unidad. - Limpie el filtro cada dos (2) semanas. - Cuando se enciende el equipo por primera vez se necesita tiempo para refrigerar el ambiente. - Verifique que la ventilación este cerrada.
Congelamiento de la unidad.	<ul style="list-style-type: none"> - Existe hielo que bloquea el flujo de aire y evita que el equipo refrigere el ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Configure el ventilador en velocidad media (med) o alta (high) hasta que el hielo se derrita.

Si estos comportamientos persisten y/o son muy frecuentes, contacte con el servicio técnico o con un técnico o profesional matriculado. No existen partes ni errores que puedan ser reparados por el consumidor final. No abra ni revise el equipo.

enova

Manual de instalación

Guía de instalación del equipo para
el profesional

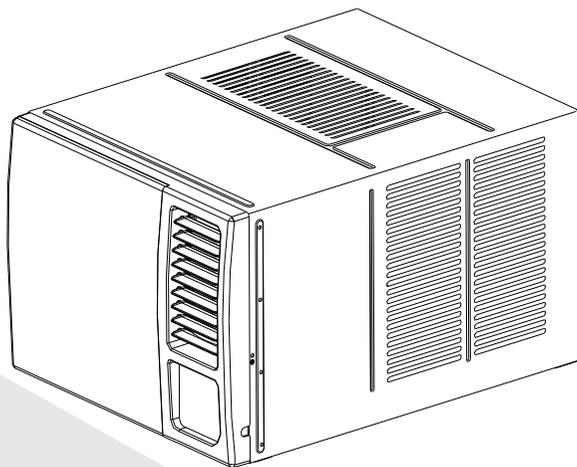

INSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN

1 SELECCIONE LA UBICACIÓN - ESQUEMA GENERAL DE INSTALACIÓN

Seleccione el espacio dónde desea instalar la unidad interior y el ambiente a climatizar. Puntos a considerar:

- Respete las distancias indicadas a paredes y otros objetos.
- Revise que el drenaje y descarga le quede conveniente.
- Asegúrese de que la pared o superficie de montaje es segura y soporta el peso de la unidad interior.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor, vapor o gases combustibles.
- Tampoco instale en una ubicación dónde reciba sol directo.
- No instale la unidad cerca de elementos inflamables como cortinas o ropa.
- En lugares o cerca de objetos que pudieran obstruir las entradas y salidas de aire.


La siguiente guía de instalación es para servicio técnico o un profesional matriculado. No intente instalar y conectar el equipo por su propia cuenta. La instalación de este equipo requiere conocimientos y herramientas especiales. Por favor comuníquese con servicio técnico o con un profesional matriculado. Adicionalmente, la instalación debe ajustarse y respetar las reglamentaciones y leyes locales aplicables a su región.

La instalación del equipo requiere de las siguientes piezas que no son incluidas con la adquisición de este producto. Estas piezas son necesarias para realizar la instalación. La compra o adquisición de estas piezas es responsabilidad del usuario y/o a través del técnico o profesional contratado para realizar la instalación.

- Para evitar vibraciones y ruidos, asegúrese de que la unidad esté instalada de manera segura y firme. Al igual, la pared o superficie dónde va a montar la unidad debe ser firme, segura y sólida.
- Evite instalar la unidad en lugares dónde quede expuesta a luz solar directa. Si no puede evitar este inconveniente, instale un alero que protega y dé sombra a la unidad.
- Tampoco instale la unidad cerca de fuentes de gas combustible.
- Elija lugares donde no haya obstáculos, tal como vallas o paredes, dentro de los 50 centímetros desde la parte posterior del gabinete, ya que estos bloquearían la radiación del calor del condensador, provocando sobrecalentamiento de la unidad. La restricción sobre la entrada del aire externo reducirá significativamente la eficiencia de refrigeración.
- Instale la unidad en posición ligeramente oblicua hacia el exterior para prevenir la filtración de agua condensada dentro del ambiente interior (instale aproximadamente con 3 o 4° grados de inclinación hacia afuera. Use un nivel).
- Instale la unidad con su parte inferior a 75 o 150 centímetros por encima del nivel del suelo.
- el cable de alimentación debe estar conectado a un circuito independiente. El cable amarillo/verde debe ser conectado a tierra.

ADVERTENCIA ANTES DE REALIZAR EL TRABAJO ELÉCTRICO

- Todo el cableado y fichas de conexión deben cumplir con las reglamentaciones y disposiciones legales aplicables en su región.
- Si hay un problema serio con la instalación eléctrica de la vivienda, detenga la instalación. Explíquelo a sus clientes los motivos y rehúese a realizar la instalación hasta que las causas sean resueltas.
- El voltaje eléctrico debe ser entre un 90 y 100% de la tensión nominal. Una cantidad insuficiente de electricidad puede causar un mal funcionamiento, llevando a descargas eléctricas y/o incendio.
- Solo conecte la unidad a un enchufe de pared. No utilice zapatillas alargues o adaptadores. No conecte otros dispositivos eléctricos al mismo enchufe.
- Asegúrese de que la instalación contiene cableado a tierra.

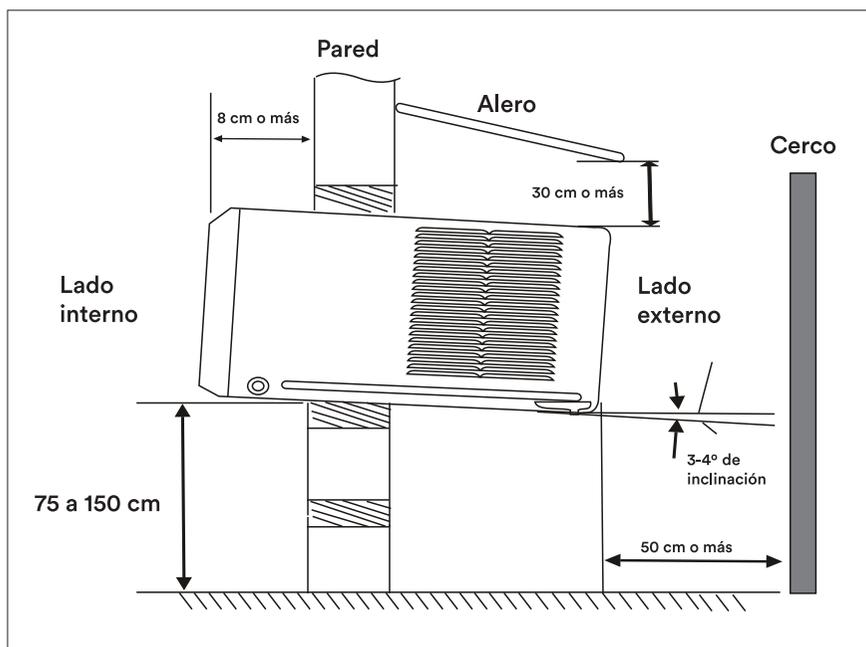


Todas las rejillas de los laterales deben quedar del lado exterior.

2 INSTALACIÓN DE LA CARCASA

- Retire el aire acondicionado de su caja, remueva los tornillos de fijación y deslice el aire acondicionado de su carcasa.
- Prepare el agujero en la pared de modo que la parte inferior para la carcasa tenga un soporte firme, la parte superior tiene un juego mínimo y las rejillas de entrada de aire estén despejadas según se indica en las figuras.


- Los agujeros desde el exterior a través de la cavidad deben ser sellados en todas las partes. La carcasa debe tener una inclinación hacia abajo, por la parte posterior de unos 3-4° grados para permitir que el agua formada durante la operación drene hacia afuera.
- Instale la carcasa en la pared. Verifique que los sellos de de espuma no estén dañados.

El equipo puede estar sostenido por un soporte sólido en la parte inferior o por un gancho sólido en la parte superior del soporte.

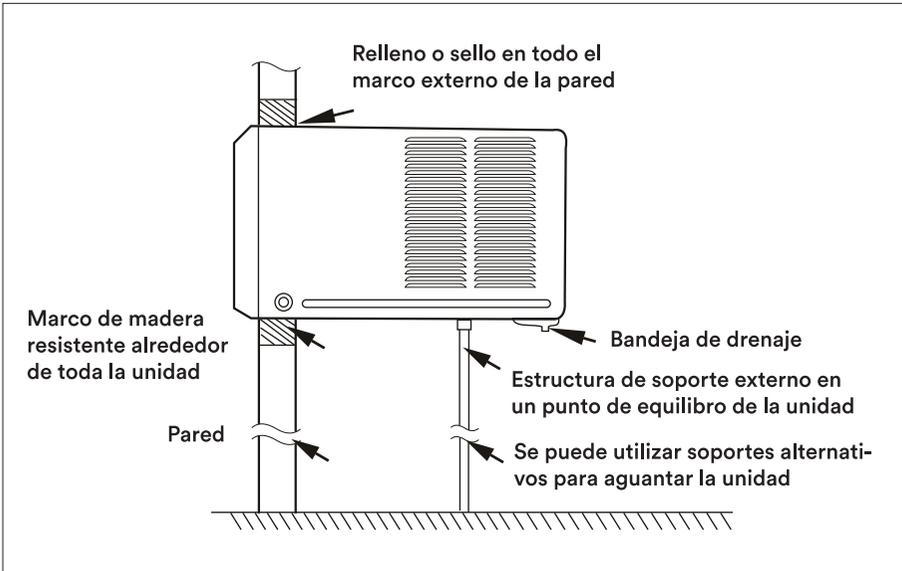


3 INSTALCIÓN DEL EQUIPO DENTRO DE LA CARCASA






- Deslice el aire acondicionado en la carcasa hasta que quede firmemente colocada contra la parte trasera de la carcasa. Asegúrese cuidadosamente de que la espuma selladora de la carcasa permanezca en su posición.
- Conecte el aire acondicionado y ubique el largo del cable en exceso por debajo de la base del aire acondicionado.
- Enganche los soportes de fijación y de la bolsa plástica y colóquelo conforme a las instrucciones de instalación.
- Saque el panel frontal del cartón protector y de la bolsa plástica y colóquelo conforme a las instrucciones de instalación.
- Encienda la unidad. Verifique el funcionamiento y si existen vibraciones producto de la instalación.
- Coloque la bandeja de drenaje en la carcasa e instale el sistema de drenaje en la ubicación deseada.

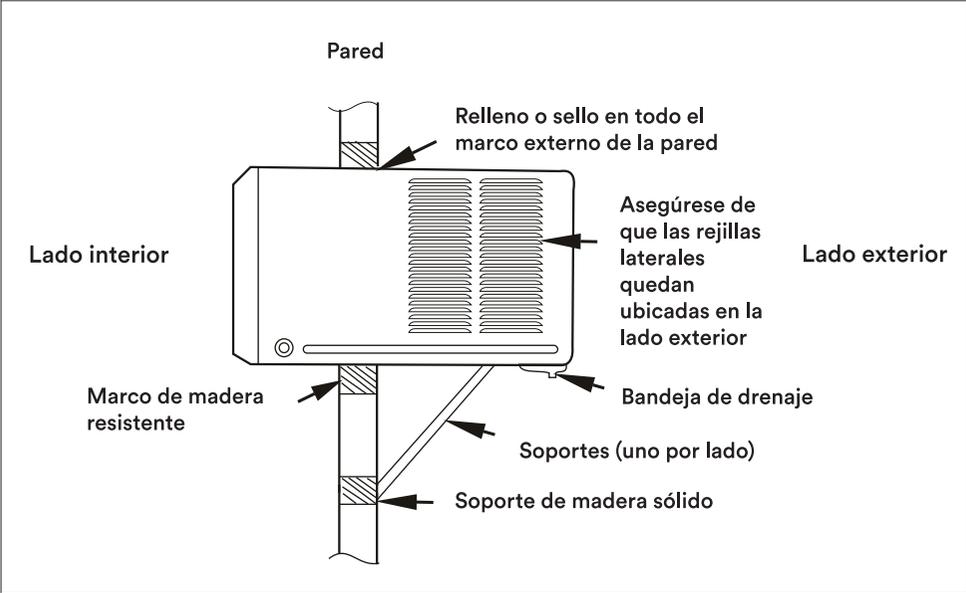



4 INSTALCIÓN DEL EQUIPO EN LA PARED

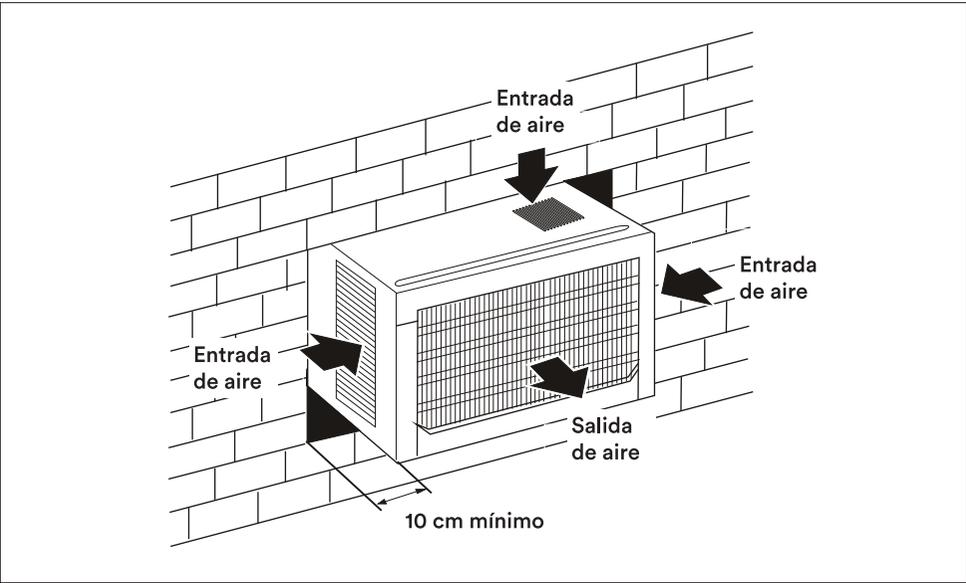

- Remueva el panel frontal y el filtro de aire. Sostenga la ranura debajo del panel frontal, luego levántela hacia arriba y remueva el panel frontal.
- Apriete la palanca situada debajo del filtro de aire y arquee el filtro de aire, retírelo de la ranura de la parte inferior hacia arriba.

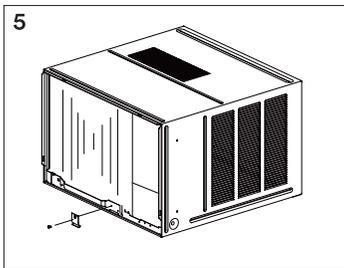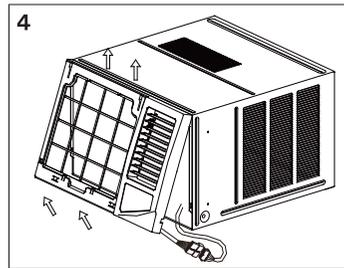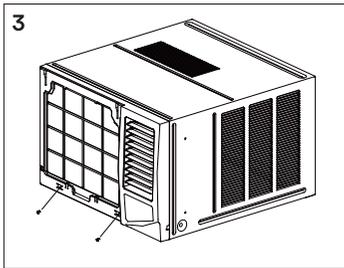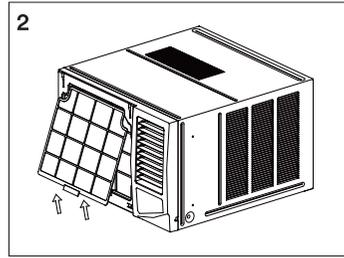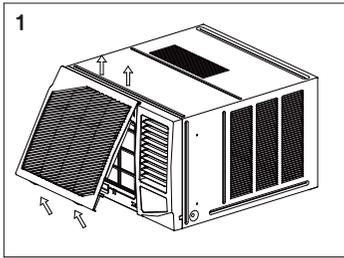

- Quite el marco. Retire los tornillos ubicados en ambos lados y en la parte posterior de la carcasa.
- Retire un tornillo del soporte de fijación del chasis, luego retire el soporte de fijación del chasis. Retire los tornillos ubicados en la parte trasera de la carcasa.
- Retire los tornillos del soporte de fijación del chasis izquierdo y derecho.
- Sujete la esquina izquierda de la parte inferior del marco, suelte los conectores de acoplamiento, luego afloje el marco.
- Instalación. Retire el asa del chasis y cuidadosamente deslice el aire acondicionado fuera de la carcasa.
- Retire la almohadilla de empaque alrededor del compresor antes de la operación y asegúrese de que la descarga de los puntos a la bandeja de drenaje estén alineados antes de que el chasis sea introducido en la carcasa.
- Empuje el chasis en la carcasa.

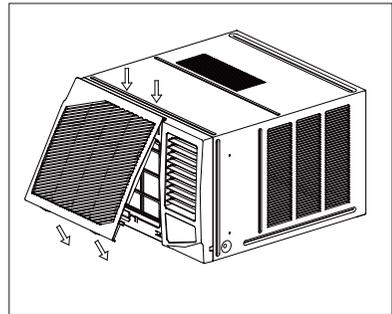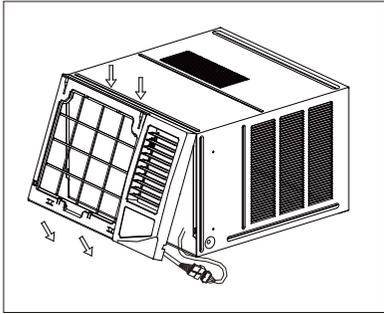

- **Instalación del marco. Instale el marco y conecte los tapones conectores, asegurándose de que no interfieran con el cable de sensor de temperatura.**
- **Fije los tornillos en el marco.**

- **Instalación del filtro de aire y del panel frontal. Instale el filtro de aire dentro de la ranura del marco desde arriba hacia la parte inferior.**
- **Sostenga el panel frontal en el borde del marco, luego presione el panel frontal hacia la ranura del marco hasta que escuche un clic.**

CERTIFICADO DE GARANTÍA – 1 AÑO

Equipo:

Modelo:

Fabrica y Garantiza: Aires del Sur S.A. (CUIT 30-70943322-5)

Dirección: Thomas Bridge 2875, Rio Grande, Tierra del Fuego

Fecha de venta:

Número de Serie:

Aires del Sur S.A. en adelante denominada “la Empresa”, garantiza al comprador de este equipo bajo los términos de la ley 24.240 y su reglamentación, por el término de un (1) año a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente, cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y presentado por el usuario juntamente con la factura original de compra.
2. La empresa reparará o reemplazará a su opción, sin cargo, los componentes de la unidad que a su criterio sean defectuosos.
3. Bajo ningún concepto la empresa está obligada al cambio de la unidad completa.
4. Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:
 - A. Uso impropio distinto del doméstico.
 - B. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - C. Instalación y/o uso en condiciones distintas de las marcadas en el Manual de Instalación y Uso que se adjunta al equipo.
 - D. Instalación del equipo por instalador no matriculado ante la Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación y/o no autorizado por la empresa. En el supuesto de instalación con personal matriculado deberá conservarse constancia de aquello, mientras que el usuario se eximirá de esta carga en caso de instalación con personal de la empresa.
 - E. Reinstalación del equipo en el mismo lugar o distinto del original, a excepción de aquellos trabajos que se realicen bajo la cobertura de la presente garantía.
 - F. Cualquier intervención al equipo por terceros no autorizados por la empresa.
5. La garantía carecerá de validez si se observa lo siguiente:
 - A. Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura.
 - B. Falta de factura original de compra que detalle tipo de equipo, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
6. No están cubiertos por esta garantía:
 - A. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - B. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados o manipulación.
 - C. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del equipo a sistemas que no sean los especificadas en el Manual de Uso del mismo.
 - D. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el mal trato o uso indebido del equipo y/o causados por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
7. Las condiciones de instalación del equipo se encuentran detalladas en el Manual de Instalación del mismo, no quedando la empresa obligada a la instalación o conexión del mismo, ni a impartir enseñanza para su manejo. La disposición y ubicación de las

unidades deberá ser accesibles para hacer efectiva la reparación y/o retiro a taller, caso contrario correrá por cuenta del usuario la desinstalación y posterior instalación del equipo.

1. Cuando sea necesario retirar la unidad interior o exterior a taller para su reparación y la misma se encuentre instalada a más de 2,5 mts de altura o en un espacio de difícil acceso; todos los gastos en concepto de andamios y dispositivos de seguridad, empleo de mano de obra calificada y/o materiales especiales para la reparación, desinstalación y/o reinstalación del equipo, correrán por cuenta y cargo del usuario.
2. El equipo quedara automáticamente fuera de garantía cuando:
 - A. Para su interconexión no se utilicen las tuercas originales (cañería soldada)
 - B. Para su interconexión se utilice distinto diámetro de cañería respecto de las adecuadas para cada equipo o modelo.
 - C. Para su interconexión se utilice un recorrido de cañería entre unidades menor a 3 mts.
 - D. Para su interconexión se utilice una distancia total de cañería (Vertical y horizontal) fuera de los limites recomendado por el fabricante.
 - E. Para su conexión a la red eléctrica se corte la ficha original.
 - F. Para su interconexión se utilice un material distinto al cobre (no aluminio).
3. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento.
4. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a través del Service Oficial y/o Talleres autorizados y consultar el servicio técnico más cercano. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación. Por tratarse de un bien con componentes importados, deberán contemplarse los plazos de importaciones vigentes ante la falta de partes de reemplazo.
5. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo con la tarifa vigente.
6. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
7. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el equipo deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

LISTADO DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, CABA

Alkaben SRL, 11 6238-2300, alkabensrl@gmail.com
Isoterma, 011-4636-1867, pmarasi@isoterma.com.ar
Mejor Clima, 4543-7868, mejorclimasa@gmail.com
Refrigeración RyR, 1530868239, ranyness@gmail.com
Central Refrigeracion BA, 1167009683 / 20085503, Centralrefrigeracion2014@gmail.com
Diego Garbini, 11-6658-9658, petraf4215@gmail.com
Luro Service SRL, 2088-0283 / 46825525, info@luroservice.com.ar

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ALEJANDRO KORN, Sima Refrigeracion, 02225 424366, sima.serviciotecnico@hotmail.com
ARRECIFES, Electriclima Berni, 0221-15-5361248, campiti_9@hotmail.com
AZUL, Oslo Refrigeración, (02281) 15666783, dreamteam_23@hotmail.com
BAHIA BLANCA, El Cata Refrigeración, +54 9 2914 16-7378, juanolivera7474@gmail.com
BAHIA BLANCA, Fase Service, 0291 4546146, faseservice@yahoo.com.ar
BECCAR, Alaska Servicios, 011 4747-5851 / 4747-8100,
BELEN DE ESCOBAR, Servicio Técnico Balanzat, 0348-4428163, jbalanzat@hotmail.com
BELEN DE ESCOBAR, GBA Climatización, 1152217145, alejandro.sierra@gbaclimatizacion.com.ar
BERAZATEGUI, Theriel Refrigeración, 4258-1786 / 155-595-4954, therielrefrigeracion@hotmail.com
BRAGADO, M Aires, 02342 15 400352, fpm352@hotmail.com
BRAGADO, MS Refrigeracion, 02342 15 412 009, msclimatizacion@gmail.com
BURZACO, Instal Service, 4293-6006, instalservice@instalservice.com.ar; guadalpeguerra@instalservice.com.ar; claudiogonzalez@instalservice.com.ar
CAMPANA, Confort Ambiental, 03489-427030, balliniservice@gmail.com
CHASCOMUS, Lagchas, 224115534536, lagchas@hotmail.com
CHASCOMUS, Refrigeracion Pereyra, 02241 436422, frioaires@hotmail.com
CHIVILCOY, Fernando Falcone, 02346 431771, fernandofalcone2@yahoo.com.ar
CHIVILCOY, Refrigeracion Lonko, 02346-597044 celular, refrigeracionlonko@outlook.com.ar
CORONEL SUAREZ, Refrigeracion Polar, 02926 424030, pezdanielref@infovia.com.ar
GENERAL VILLEGAS, ER Refrigeracion, 03388-15-672625, errefrigeracion28@gmail.com
GONZALEZ CATAN, Friosy Instalacion y Service, 1123606436, maria.friosy@gmail.com
ITUZAINGO, Best Clima, 2069-9999, best-clima@hotmail.com
LA PLATA, MR Colombo, 0221 4564974, airelibre@hotmail.com
LAPRIDA, Refrigeracion Alapa, 02284-15 582-239, refrigeracionalapa@yahoo.com.ar
LOBOS, Tecno Soluciones, 11 6237-1323, fabiohernansalvo2@gmail.com
LOBOS, Servicio Tecnico JB, 02227 538499, refrigeracionlobos@hotmail.com
LOMA HERMOSA, Frío Este Norte, 11-6729-0581, friooestenorte@hotmail.com
LUJAN, Clefor Scurini Refrigeracion, 02323-15-559681 / 550057, scurini.clefor@yahoo.com
MAR DEL PLATA, JORGE ENRIQUE PACHOCKI, 0223-154983238, itpol545@hotmail.com
MERLO, Refrigeracion La Patagonia, 0220-482 7753 / 4832349 /4850311, refrigeracion_lapatagonia@hotmail.com
MONTE GRANDE, Orellana Ruben Dario, 4296-0621, rubenorellana0602@gmail.com
MONTE HERMOSO, Chudnobsky Pablo Elías, 02921 482824, pabloeliasc@gmail.com
MORON, JCT Instalaciones, 2134-9469, Jc.tabares.inst@gmail.com
NECOCHEA, Bupa SRL, 02262 425 798, regina@bupaottonello.com.ar
OLIVOS, Adrian Crisafulli, 4797-8501, adriancrisafulli@hotmail.com
PERGAMINO, Frio Service, 02477-432658/414917, pardofrioservice@yahoo.com
PINAMAR, SCHLEGEL CLAUDIO ENRIQUE, 02254-480171, pinamarfrio@yahoo.com.ar
RANELAGH, Befa Refrigeracion, 4223-0965, befa.ref@gmail.com; befa.ref2@gmail.com.ar
REMEDIOS DE ESCALADA, TMD, 11 3812 4971 /4242-5906 / 11 37764233, tmdservice2@gmail.com
RINCON DE MILBERG, Aires Service, 1147316808, aireservice@hotmail.com
SALTO, Refrigeración Ariel, 2474-660148, ariel_alao_72@hotmail.com
SAN ANTONIO DE ARECO, Refrigeracion Ariel 1, 02326-454089, ventas@refrigeracionariel.com.ar
SAN JUSTO, Climate Group, 4441-9779 / 4484-2333 / 46510447, lyonassistance.servicios@outlook.com
SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS, Femia Refrigeracion, 0336-442 4406 / 443 2580, femia.refrigeracion@gmail.com

LISTADO DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SAN PEDRO, Electro Integral, 0332915600936, jorge_camarasa55@hotmail.com
TANDIL, Leo Refrigeracion, 0249-4425154, lrhvm@hotmail.com
TRES ARROYOS, Berardozi Blas Climatización, +54 9 2983 61-5533, BLaas_22@live.com
VILLA BALLESTER, Frios de las Sierras, 4764-2217 / 15 2154 0500, danielwasylyk@hotmail.com
VILLA DOMINICO, Refrigeración Lescano, 1125614000, david_friosur@hotmail.com
VILLA MAIPU, STE Servicio Tecnico, 4713 1702, omtorretta@gmail.com
VILLA SARMIENTO, Banzair, 4656-0544 // 15 5716 1514, lduboski@banzair.com.ar; serviciotecnico@banzair.com.ar; info@banzair.com.ar
VIRREY DEL PINO, Emer Climatización, +54 9 11 3644-4249, Emer.climatizacion@gmail.com

PROVINCIA DE CATAMARCA

SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA, Electroclima CAT, 0383 4506622 / 0383 4451335, cristiancalderon74@hotmail.com
SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA, Romero Refrigeracion , 03834 424853 - 03834 15337010, romerodanielroberto111@gmail.com

PROVINCIA DE CHACO

CHARATA, JG Refrigeracion, 0373 15 1403834, juangarciacharata@hotmail.com
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, Refrigeracion Chejolan, 0364-4406515, chejo08@hotmail.com
RESISTENCIA, Servicio Tecnico Rossi, 0362-443 3866 , serviciotecnico_1982@hotmail.com

PROVINCIA DE CHUBUT

"COMODORO RIVADAVIA, LA Services, 2974005018 - 2974939640 - 297 4461190, julio_la_777@hotmail.com"
PUERTO MADRYN, Eduardo Leiva Refrigeracion, 2804455038, eduardosantosleiva@hotmail.com

PROVINCIA DE CÓRDOBA

ARROYITO, Refrigeracion Eden, 03576-15526251, edensanchez_arroyito@hotmail.com
CORDOBA, Biglia Javier Carlos, 0351 461 3899, mlbiglia@hotmail.com
CORDOBA, Electroclima CBA, 0351152158824 - 0351153677707, info.electroclima@gmail.com
CORDOBA, Servicemak, 0351 431-0330, serviciotecnico@servicemak.com.ar; administracion@servicemak.com.ar; info@servicemak.com.ar
DEAN FUNES, Huespe Refrigeracion, 03521-420177, huesperefriegeracion@hotmail.com
JESUS MARIA, Service Tagliaferri, 03525- 422012 , servitaglia2@gmail.com
LABOULAYE, Refrilab, 03385-429222 , delopez@arnetbiz.com.ar
LAS VARILLAS, Jose Avalos, 03533 15435014, avalosjose810@gmail.com
LUQUE, Podio Refrigeracion, 03573-15692361, refrigeracionpodio@hotmail.com
MARCOS JUAREZ, Nestor Acosta Soluciones elec., 03472-427 914 / 458 800, repuestos@nestoracosta.com.ar
MORTEROS, Col Hogar, 03562 42 3314 , juancolombero@yahoo.com.ar
RIO CUARTO, Air Technology, 0358 155105900 , Multiser_vis@yahoo.com.ar
SAN FRANCISCO, Microcor San Francisco, 03564-438436, microcor@arnet.com.ar; microcor@hotmail.com
SAN JAVIER, GERMAN IGNACIO ALLIEVI, 03544-494404 / 03544-15436003, giallievi@yahoo.com
VILLA DOLORES, Nasif Refrigeracion, 03544-420131 / 03544-1546 4712, nasif-refrig@arnet.com.ar
VILLA MARIA, Electronica General, 0353 4534851 / 3534063748, mati_luque@hotmail.com

PROVINCIA DE CORRIENTES

BELLA VISTA, Frio Centro, 03777-15310528, friocentro@yahoo.com.ar; jorgeflorentin@yahoo.com.ar
CORRIENTES, Frias Refrigeración, 0379 4472240, coqui-frias@hotmail.com
ESQUINA, Amato Gabriel, 03777 460585 / 15490829, amatoga1@hotmail.com
SANTO TOME, Electro Instalaciones, +54 9 3756 46-0421, ulisesperdutti-21@hotmail.com

LISTADO DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

CONCORDIA, Tecnical Sístems, 0345-4258071, tecnico.l.sistemas@gmail.com
CRESPO, Mega Ingenieria, 0343-154050110, cesarcipra@yahoo.com.ar
GUALEGUAYCHU, Nepa Climatizacion, 03446-430 837, consultas@nepa.com.ar
PARANA, Schonfeld Climatizacion, 0343-4070040, schonfeldmultiservice@hotmail.com
PARANA, Tecnica Parana, 5493434566642, administracion@tecnicaparana.com

PROVINCIA DE FORMOSA

FORMOSA, ABG Climatizacion, 03704 425012, abgprepuestos@gmail.com

PROVINCIA DE JUJUY

SAN PEDRO, Abraham Castillo, 03888-1552 9604, serviciotecnicorefrig@yahoo.com.ar
SAN SALVADOR DE JUJUY, Walter Refrigeracion, 0388154308297, walterrefrigeracion@hotmail.com

PROVINCIA DE LA PAMPA

GUATRACHE, Talemec Servicio Tecnico, 02924-492 515, talemec@hotmail.com
SANTA ROSA, SL Servicio Tecnico, 02954 456 997, slserviciotecnico1@gmail.com

PROVINCIA DE LA RIOJA

LA RIOJA, Electro Madera, 0380-4467588, electromadera@hotmail.com

PROVINCIA DE MENDOZA

GENERAL ALVEAR, Vavrik Refrigeracion, 02625-424143 / 02625- 15412388, jvavrik@hotmail.com
Guaymallen, Esteban Piazzoli, 0261 15 6655665, estebanpiazzoli@hotmail.com
LAS HERAS, Cuyo Refrigeracion SA, (0261) 4487470 / 4487633, cuyorefrigeracionsa@gmail.com
LAS HERAS, Pelaytay Juan Carlos, 0261 437 3246, pelaytay_aa@hotmail.com
LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN, SANYI Climatizacion, 0263-442 7706/0263-442 8368, garantias@sanyi.com.ar
MENDOZA, Electronica Astesiano, 0261-4255454 / 0261-571-1384, administracion@electronicaastesiano.com.ar
SAN RAFAEL, IRC CIRCUITO HOGAR, 2604300422, ivan1355@hotmail.com
SAN RAFAEL, Nelson Izquierdo, 02604 445603, nelsonfernandoizquierdo@hotmail.com
TUNUYAN, Refrigeracion MGH, 02622-424914/466872, mghm@ar.inter.net

PROVINCIA DE MISIONES

APOSTOLES, Frío Apostoles, 03758-454090, villalbarefrigeracion@yahoo.com.ar
ELDORADO, Frio Tecnica, 03751-421347, friotecnicaeldorado@yahoo.com.ar
OBERA, Acme Reparaciones, 03755-424497/428424 / 03755-15654267, refritec_32@yahoo.com.ar
POSADAS, Aires del Sur SRL, 0376- 4425682, airesdelsur-@hotmail.es
POSADAS, Servicio Tecnico Posadas, 03764-15 712952, matiasrefrigeracion2612@hotmail.com
PUERTO RICO, Electro Tecni-Ref, 03743-420873 / 03743 422227, serviciotecnico@electrotecnioref.com.ar;
fabian@electrotecnioref.com.ar; administracion@electrotecnioref.com.ar; nicolas@electrotecnioref.com.ar
SAN VICENTE, Electricidad Domiciliaria, 03755-15298404, ramonescobar824@hotmail.com

PROVINCIA DE NEUQUÉN

NEUQUEN, Andres Buscemi, 0299-1550-48494, surfrio2006@yahoo.com.ar
SAN MARTIN DE LOS ANDES, Intiyakos Servicios, 0294-154 362-177, intiyako@gmail.com

LISTADO DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

BARILOCHE, Free-Line, +54 9 2944 63-4432, osperty@yahoo.com.ar
GENERAL ROCA, Centro Integral Electronica, 0298 15 4744641, cielectronico@gmail.com
GENERAL ROCA, STA Service, 0810 222 7703, staasistenciatica@gmail.com
GENERAL ROCA, TecnoClima-Sur, 0298-463-3053, tecnoclima_sur@yahoo.com.ar

PROVINCIA DE SALTA

COLONIA SANTA ROSA, Reinaldo Guillermo Fernandez, 3878604767, guillefer_1@hotmail.com
METAN, Bustos Refrigeracion, 03876-421782, bustosrefrigeracion327@gmail.com
Oran, RPM Refrigeracion, 3878 40-8395, rpmrefrigeracion@yahoo.com.ar
SALTA, Azul Refrigeracion, (0387) 4216243, ferbenites@gmail.com; azulrefrigeracionsalta@gmail.com
SALTA, Setye Climatizaciones, 0387 4313940, service@setye.com.ar; jgonzalez@setye.com.ar
TARTAGAL, M y R Servicios SH, 03873-423 861, info@myrservicios.com.ar

PROVINCIA DE SAN JUAN

BARRIO RAWSON, Electro Tecnica San Juan, 02644 365829, gastonbenegas@hotmail.com.ar
SAN JUAN, RG climatizacion, 0264 4229528/4212648, atencionclientes@rgclimatizacion.com.ar
San Juan, MV Servicios, 2644 47-0605, danielmuri1405@gmail.com
VILLA KRAUSE, Muratore Carlos, 0264-4344534, carlosmuratore01@gmail.com

PROVINCIA DE SAN LUIS

MERLO, Dr Frio, 02656-470314, drfrio2009@hotmail.com
SAN LUIS, Servicio Tecnico San Luis, 2664448068 / 2664448132, serviciotecnicosanluis@hotmail.com
VILLA MERCEDES, Refrigeracion del Sur, 02657-216434, refrigeracion.sur@live.com
VILLA MERCEDES, Roca Refrigeracion, 0266-15 4407295, rocarefrigeracion@hotmail.com

PROVINCIA DE SANTA FE

ARMSTRONG, Termomecanica Fernandez, 03471-490369 / 03471 15671412, termomecanica-fernandez@hotmail.com
AVELLANEDA, Integral Reparaciones, 03482-480368/481430, intep@trcnet.com.ar
CAFFERATA, Telesistemas, 03468 15 645236 / 498382, telesistemas1@hotmail.com; mario.areatecnica@hotmail.com
CARCARAÑA, Friocar, 03414 941036, estebanmengarelli@hotmail.com
CASILDA, Tieppo Climatizacion, 03464-437633, davidtieppo@yahoo.com.ar; climatizaciontieppo@gmail.com
CERES, Integral Service, 03491-15501470, pabloganin@hotmail.com
FIRMAT, Salvucci Refrigeracion, 03465-15-663356, brunosalvucci@gmail.com
GRANADERO BAIGORRIA, Benitez Refrigeracion, 03562-477800, benitezrefrigeracion@suardi.com.ar
RAFAELA, Nicola Climatizacion, 03492-434940, gabrielnicola@arnet.com.ar
RAFAELA, Walker Servicios, 03492-421176, walkerservicios@fibertel.com.ar
RECONQUISTA, Mat-Mar Refrigeraciones, 03482-423738, themamanga@hotmail.com
ROSARIO, Bunker Rosario, 0341-4818283, ania@bunker.com.ar
ROSARIO, Fernandez Refrigeracion, 0341-459 9652 / 0341- 156359645, postventa@refrigeracionfernandez.com.ar
ROSARIO, Amato Victor, 0341-153831648, victorale07@hotmail.com
ROSARIO, Servicio Tecnico RYL, 03411 2433178, serviciotecnicoryl@hotmail.com
SAN LORENZO, JR Refrigeración, 3415 99-1611, jrrefrigeracion@arnet.com.ar
SANTA FE, Inser Climatizacion, 0342 4560812, servicio@inserclimatizacion.com.ar
SANTA FE, MundoSplit, 0342-4557766, hugoalbertogarcia@gmail.com
SANTA FE, Total Service, 0342-4841001, alberto@totalservicestafe.arnetbiz.com.ar;
SANTO TOME, Intair, 0342 4544732 / 0342 15 546 3631, gatorresg@live.com.ar
SUNCHALES, JV Service, 03493-422314, vardiero@sunchanet.com.ar
VENADO TUERTO, Refrigeracion Federico, 03462-15650323 03462-15619816, federicoviti@hotmail.com
VENADO TUERTO, Simioni Diego, 03462-15-571487, diegosimioni78@gmail.com

LISTADO DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

LA BANDA, LB Refrigeracion, 0385-437 2777, lb.refrigeracion173@gmail.com

LA BANDA, Soria Pereyra, 0385 427 8542 / 0385 15 595 0574, soriapereyra@hotmail.com

PROVINCIA DE TUCUMAN

CONCEPCION, Refrituc, 03865-425428 / 03865-15634134, refrituc@hotmail.com

CONCEPCION, Service San Jorge, 03865-423336, servicesanjorge@hotmail.com

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, LIBERTAD REFRIGERACION, 0381457340, estebanleiva34@hotmail.com

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, Frios, 0381-155523382, frio.s@hotmail.com

Ante cualquier consulta comunicarse con nuestro Call Center al 0800-222-2473



enova

140080082